

T.C
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**YAZLIK KIŞLIK LASTİK VE AVADANLIK ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU VE TANIMLAR

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin resmi araç ve ambulanslarının ihtiyacı için satın alınacak Yazlık-Kışlık Araç Lastikleri ve Avadanlık malzemesi teknik şartnamesidir.

GENEL ŞARTLAR

1. Teklif edilen ürünler yetkili firmanın 1. Sınıf ürünü olmalı ve verilecek ürünlerin orijinal firma kataloğu teklif dosyasında sunulacak, teklif dosyasında orijinal katalog bulunmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Teklif dosyasında teklif edilen marka ve model bilgileri açık ve anlaşılır olarak belirlenecektir.
3. İstekli, kurulum çalışmaları sırasında kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle oluşabilecek tüm hasar ve arızalan tazmin etmekle yükümlüdür.
4. Lastiklerin değiştirilmesi, rot ve balans ayarları yüklenicinin tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
5. Lastiklerle birlikte çelik supap verilmelidir.
6. Alınacak lastikler balans ayarı yapılarak araçlara takılacaktır. Gerekirse lastiklerin standartlarına uygunluk inceleme giderleri yükleniciye aittir.
7. Lastik değişiminde supaplar da yenilenecektir. Bu hizmetler Van il merkezi sınırları içinde göstereceği bir adreste yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

KIŞ TİPİ LASTİK

- 1- Lastikler ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda olmalı.
- 2- Lastiklerin değiştirilmesi, balans ayarı ve lastiklere çelik supap takılması yükleniciye aittir, (her lastik değişiminde)
- 3- Lastiklerin üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olmalı.
- 4- Lastiğin üzerinde imalatçı firma ismi, ticari marka, anma boyutu, kat muadili, seri numarası, lastiğin imal tarihi (hafta ve yıl olarak) M S işareti ve kar tanesi işareti olmalı.
- 5- Lastik asfalt yollarda sessiz ve konforlu bir sürüş sağlamalı.
- 6- Lastik kauçuğu aşınma ömrü uzun ve sert yüzeylerde yumuşak tutuş yapmalıdır.
- 7- Islak ve karlı zeminde yol tutuşu kabiliyeti yüksek olmalı.
- 8- Lastiğin sırt zemini su ve çamurun dağılmasını sağlayacak şekilde olmalı.
- 9- Lastik (TUBULESS) iç lastiksiz tipte olmalı.
- 10- Lastikler 10 kat ve üzeri olmalı.
- 11- Lastik diş derinliği en az 8 (sekiz) mm olmalı.
- 12- Lastik TSE standartlarına uygun olmalı.
- 13- Lastikler üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalı.

YAZLIK LASTİK

- 1- Lastikler ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda olmalı.
- 2- Lastikler 2022 yılı Nisan ayı itibariye idarenin belirleyeceği tarihlerde peyderpey teslim alınacaktır.
- 3- Lastiklerin üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olmalı.



- 4- Lastiklerin deęiřtirilmesi, balans ayarı ve lastiklere elik supap takılması ykleniciye aittir, (her lastik deęiřiminde)
- 5- Lastięin zerinde imalati firma ismi, ticari marka, anma boyutu, kat muadili, seri numarası, lastięin imal tarihi (hafta ve yıl olarak) olmalı.
- 6- Lastik asfalt yollarda sessiz ve konforlu bir srř saęlamalı.
- 7- Lastik kauuęu ařınma mr uzun ve sert yzeylerde yumuřak tutuř yapmalıdır.
- 8- Lastięin yaęıřlı zeminde yol tutuř kabiliyeti yksek olmalı.
- 9- Lastięin sırt zemini su ve amurun daęılmasını saęlayacak řekilde olmalı.
- 10- Lastik (TUBULESS) i lastiksiz tipte olmalı.
- 11- Lastikler 10 kat zerinde olmalı.
- 12- Lastik diř derinlięi en az 8 (sekiz) mm olmalı.
- 13- Lastik TSE standartlarına uygun olmalı.
- 14- Lastikler retim hatalarına karřı 2 (iki) yıl garantili olmalı.

EKİ HALATI

- 1- 5 (beř) ton ekme kapasiteli olmalı.
- 2- Her halatta en az 2 eki demiri olmalı.
- 3- Halat polyester kumařtan olmalı.
- 4- 5 (beř) metre uzunluęunda olmalı.

ZİNCİR GERĐİ LASTİĐİ


- 1- 14*18 teker jantları llerine uygun olmalı.
- 2- Her bir paket ierisinde 2 (iki) adet olmalı.
- 3- Paket ierisinde 8 (sekiz) adet baęlantı kancası olmalı.
- 4- rn TSE standartlarına uygun olmalı.

4'L BİJON ANAHTARI

- 1- rn yksek alařımlı elik olmalı.
- 2- rn paslanmaz krom olmalı.
- 3- Uzunluęu 32 cm olmalı.
- 4- rn ebatı 17mm/19 mm/21 mm/ 22 mm bijon ama llerinde olmalı.
- 5- rn TSE, ISO standartlarına uygun olmalı.
- 6- rn 2 yıl garantili olmalı.

TEKNİK řARTNAME (MOTOSİKLET LASTİĐİ)

- 1- Son jenerasyon ift hamur (2CT ve 2CT+) karıřım olmalı
- 2- Kanal yapısı XST Evo: (lastik deseni ařındıka yeni ve daha geniř su tahliye kanalları ortaya ıkması)
- 3- Kuru ve ıslak zeminde yol tutuř st dzey olmalı
- 4- Patentli karkas teknolojisi (ACT+ :ift katlı omuz ve yanak kısmı) sayesinde daha gvenli srř saęlamalı
- 5- n lastik ebadı (110/80/r 19)
- 6- Arka lastik ebadı (150/70/r 17)
- 7- Asfalt ile uyumlu olması



KRIKO

1. Kriko kaldırma kuvveti 5 (beş) ton olmalı.
2. Minimum yükseklik 216 mm olmalı.
3. Kaldırma yüksekliği 127 mm olmalı.
4. Ayarlanabilir yüksekliği 70 mm olmalı.
5. Ürün ağırlığı en az 4.5 kg en fazla 5 kg olmalı.
6. Ürün TSE standartlarına uygun olmalı.
7. Ürün 2 (iki) yıl garantili olmalı.

KURU KİMYEVİ TOZLU (1 KG) YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

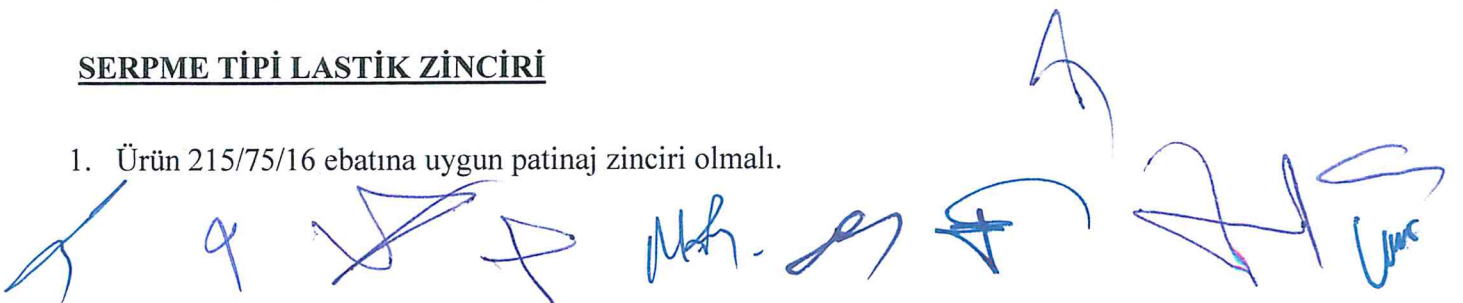
- 1- KKT'lu Yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun yukarıdaki tabloda içeriği belirtilen kapasitelerde toz alabilecek dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 1,5 mm. kalınlığında (DKP) Çelik sac'tan mamul 30 ATÜ' ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi soğuk damgalı CE ve TSE amblemi (Baklava şekli) olacak, imalat yılı seri numarası, Tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak. Fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini cihaz gövdesine yapıştıracaktır.
- 4- Söndürücülerin hortumları TSE ye uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni içten tazyikli, springli 68 °C derecede çalışır manometreli gösterecektir.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma ve benzeri gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın Söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı etkili ve TS-EN 615 normlarına uygun olmalıdır. Manomonyum fosfat oranı % 90'dan az olmayacak ve TSE li olacaktır. Tozda insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten bir broşür verecektir.
- 8- 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
- 9- KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fişkılabilecek ve püskürtme uzaklığı 6 metreden az olmayacaktır.
- 10- Cihazların garanti süresi 4 yıl olacaktır.

REFLEKTÖR

1. Reflektör, hem gece hem de gündüz yansıtıcı özelliği taşıyan komponentlerden oluşmalıdır.
2. Katlanır ayaklı olup, ayakları açıldığında kilit mekanizması devreye girmeli ve ayakların geri kapanmasını önlemelidir.
3. En az 60 km/h şiddetindeki rüzgâra dayanıklı olmalıdır.
4. E4 standartlarına uymalıdır.
5. Reflektör kullanım kılavuzu ürünün üzerinde bulunmalıdır.
6. Takım halinde olmalı ve takım 2 adet reflektörden oluşmalıdır.

SERPME TİPİ LASTİK ZİNCİRİ

1. Ürün 215/75/16 ebatına uygun patinaj zinciri olmalı.



2. Ürün bakır kaplamalı, sertleştirilmiş çelik malzemeden olmalı.
3. Bir takım halinde çantalı, 2 (iki) adet zincir, 2 (iki) adet gergi lastiği ve 8 (sekiz) adet kancası olmalı.
4. Ürün TSE standartlarına uygun olmalı.
5. Ürün 2 (iki) yıl garantili olmalı.

TAKVİYE KABLOSU

1. Tüm yerli, ithal, marka ve model otomobillerde kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. En az 2 metre kablo uzunluğu olmalıdır.
3. Artı ve uçlar için 2 adet maşalı kablo takım olmalıdır
4. Nominal 1200 ampere kadar takviye edebilme özelliği olmalıdır.
5. % 100 bakır iletkenlerden oluşmalıdır.
6. Kullanım sırasında ellerle maşalar temas etmemesi için izole edilmiş olmalıdır.
7. Akü başlarına kullanılan penselerin akü kutup başlarıyla temas eden sıkıştırma yüzeyleri bakır uçlara sahip olmalıdır.
8. Tutma yerleri plastikle izole edilmiş olmalıdır.

İMDAT ÇEKİCİ

1. Gövdesi plastik olmalıdır.
2. Emniyet Kemer Kesicili olmalıdır.
3. Montaj Aparatı olmalıdır.

ARAÇ CAMI KAR SÜPÜRGESİ BUZ KAZIYICI VE KAR TEMİZLEME FIRÇASI

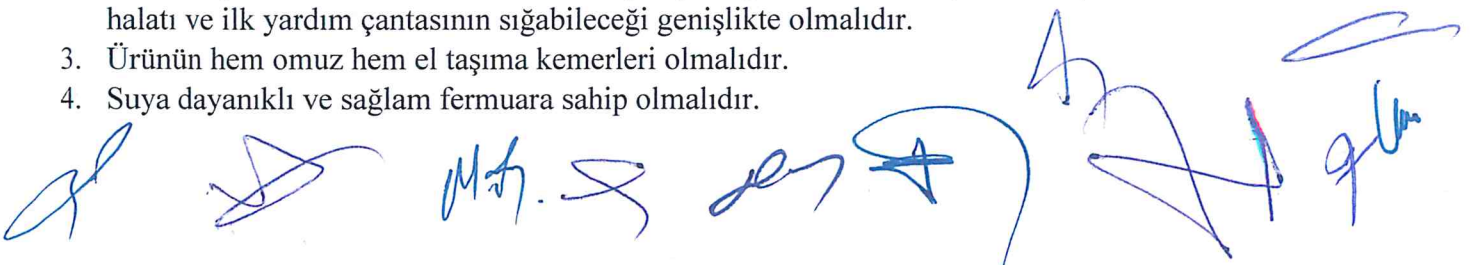
1. Araba Camı İçin Buz Kırıcı Buz Kazıyıcı Diğer Tarafı Silikonlu Silici Yüzeyli Tutma Yerleri Kaymaz Silikon Kaplı olmalıdır.
2. Araçta çok fazla yer tutmadan elinizin altında, torpido veya kapı gözlerinde saklayabileceğiniz şekilde kibar bir ürün olmalıdır.
3. Buz kırıcı tırnakları ağzı ile camdaki buzu tekerlekteki çamurları rahatlıkla kazıyabilmelidir.
4. Sert plastik malzemeden üretilmiş olup üst bölümler yumuşak plastik ile kaplanmış olmalıdır.
5. 50 derece kış şartlarına uygun hammadde ile üretilmiş olmalıdır.
6. Kolay ve konforlu kullanım sunmalıdır.
7. Buz kazıma özelliğinin yanı sıra çekme lastiği ile su veya kalan kar kırıntıyı çekip temizlemeye de yardımcı olmalıdır.

TEKER TAKOZU

1. 5 tona kadarki araçlarda kullanılabilir olmalıdır.
2. Katlanır takoz sahip olduğu yere temas eden yüzeyi yere tutunması için çivilere sahip olmalıdır.
3. Ürün TÜV standartlarına uygun olmalıdır.

TRAFİK ÇANTASI

1. Ürün sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı.
2. Ürünün içerisine zincir, reflektör, takoz, yangın tüpü, kar-buz kazıyıcı, takviye kablosu, kırıko, çeki halatı ve ilk yardım çantasının sığabileceği genişlikte olmalıdır.
3. Ürünün hem omuz hem el taşıma kemerleri olmalıdır.
4. Suyu dayanıklı ve sağlam fermuara sahip olmalıdır.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings interspersed among the signatures.

KABUL İŞLEMLERİ:

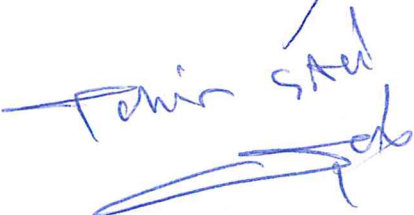
İhaleyi alan ve sözleşmeyi imzalayan yüklenicinin teslim edeceği avadanlıklar ve muhtelif araç lastikleri, idaremiz tarafından oluşturulacak olan komisyon tarafından incelenerek ilgili yönetmeliğe göre kabul işlemlerini yapacaklardır. Daha sonra firma tarafından montajı gerçekleştirilecektir.

TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLAR

1. Söz konusu mal lastik idarenin belirleyeceği yerler ve miktarlarda teslim edilecektir.
2. Garanti süresi 2 (iki) yıl yetkili servis tarafından uygulanacak ve bu süre içerisinde imalattan kaynaklanan hata ve kusur varsa firma bu lastikleri değiştirmekle yükümlü olacaktır.
3. Araçlara takılmayan lastiklerin ve diğer malzemelerin stoklama yerine nakliyesi ve burada indirilip düzgün bir şekilde tasniflenmesi, teslimat sırasında oluşabilecek kusur ve arızalar yükleniciye ait olacaktır.
4. Lastiklerin muayene ve kabulü sırasında muayene ve kabulün daha rahat yapılabilmesi için yüklenici veya vekili malı teslimden **2 (iki) iş günü öncesinden** idareye haber verecektir. Teslimat işlemi mesai günlerinde ve saat 08:00 ile 16:00 arasında yapılacaktır.
5. Muayene ve kabul esnasında yüklenici veya vekili hazır bulunacaktır.
6. Lastikler, yüklenici veya vekili tarafından irsaliye fişi vb. belgeler ibraz edilerek, Muayene Kabul Komisyonu yetkilileri huzurunda satın alma ambarına teslim edilecektir.
7. Lastiklerin yükleme, boşaltma ve nakliyesi yükleniciye aittir.
8. Muayene ve kabul komisyonunun kabul etmediği ürünler acilen (10 Gün içerisinde) yenisi ile değiştirilecektir.


Salih ÇIN
Başkan Kayıt Yetkilisi


Veli Aygün

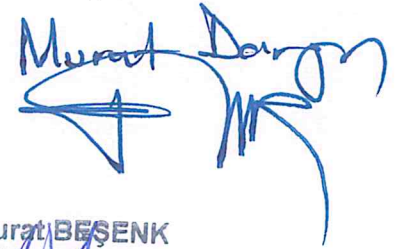

Temin SAK


Turgut YÜCE


Remzi İLHAN
Başkale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü


Mesut VARDOL
Erciş Şehir Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı


Erhan GÖKHAN
İdari ve Mali İşler
Müdürü


Murat BEŞENK
İl Sağlık Müdürlüğü
Bakım Amiri


Çetin YÜCE
Destek Hizmetleri
Başkan Yrd.


Dr. Mecnur BÖYÜK
Sağlık Hizmetleri
Başkan Yardımcısı